



IZVEŠTAJ O RAZVRSTAVANJU OPREME POD PRITISKOM

Broj izveštaja:	IR-3838/13	Datum:	15.08.2013.
Evidencioni broj opreme:	P00000005558	Radni nalog:	RN-014/13
Vlasnik (naziv i adresa):	HIP-PETROHEMIJA a.d. Pančevo u restrukturiranju, Spoljnostarčevačka 82, 26000 Pančevo		
Korisnik (naziv i adresa):	"HIP-Petrohemija" a.d. Pančevo - u restrukturiranju, FSK Elemir, Industrijski put bb, 23208 Elemir		
Lokacija opreme:	Industrijski put bb, 23208 Elemir		
Proizvođač (naziv i adresa):	Mašinska industrija Niš, Šumadijska 1, 18000 Niš		
Postrojenje / pogon:	FSK Elemir		

Osnovni tehnički podaci za opremu pod pritiskom:

Naziv opreme:	Predgrejač reaktora				
Fabrički broj:	53-156-53	Godina proizvodnje:	1982	Oznaka/tip:	H-4001
Vrsta opreme pod pritiskom:	Posuda pod pritiskom				
Radna materija:	Buteni + Izobutan + Metanol		Grupa fluida:	Grupa I	
Radni parametri		Veličina	Prostor I	Prostor II	Prostor III
Najveći dozvoljeni radni pritisak	PS	[bar]	30.6	18.2	-
Ispitni pritisak	PT	[bar]	45.9	27.2	-
Zapremina (posuda)	V	[l]	127.0	42.0	-
Nazivni prečnik cevovoda	DN		0.0	0.0	-
Najveća dozvoljena radna temperatura	TS	[°C]	100.0	255.0	-
Snaga		[kW]	0.0	0.0	-
Zagrevna površina		[m ²]	0.0	0.0	-

Kategorizacija i razvrstavanje:

Kategorija opreme:	IV	Modul:	-
Nivo opasnosti:	VISOK NIVO OPASNOSTI		

Rokovi redovnih periodičnih pregleda opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti:

Spoljašnji pregled	Unutrašnji pregled	Ispitivanje pritiskom
2 godine	5 godina	10 godina

Prilozi:

1. Dijagram za određivanje kategorije opreme pod pritiskom,
2. Dijagram za određivanje nivoa opasnosti opreme pod pritiskom,

Izveštaj sačinio

Ivan Radetić, dipl.maš.inž, inspektor



Odobrio

Zoran Anđelković, dipl.maš.inž.
Tehnički rukovodilac imenovanog tela



IZVEŠTAJ O RAZVRSTAVANJU OPREME POD PRITISKOM


Broj izveštaja:

IR-3838/13

Datum:

15.08.2013.

Prilog 1: Dijagram za određivanje kategorije opreme pod pritiskom

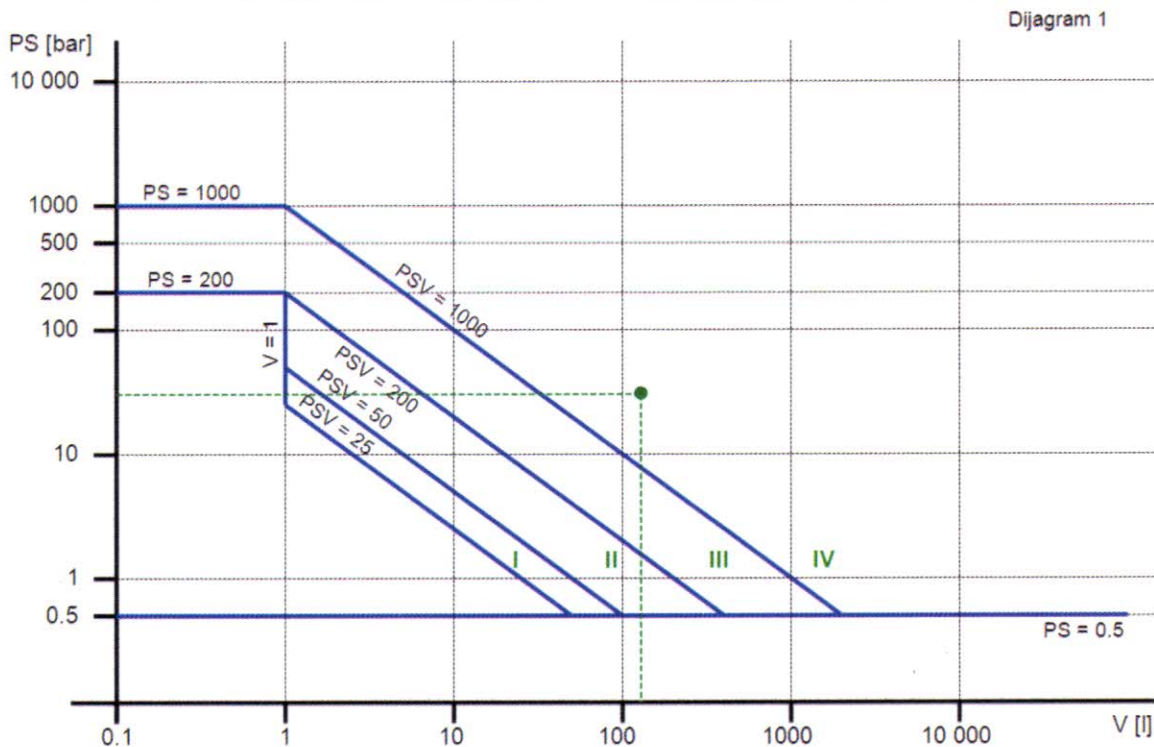

Prilog 2: Dijagram za određivanje nivoa opasnosti opreme pod pritiskom

